






DISLIVELLO ASPIRAZIONE MAX MAX SUCTION LIFT ASPIRATION MAX ASPIRACION MAX MAX ANSAUGHÖHE	m	3	10	feet
Riempimento sistema Tank filling Riemplissage cuve Llenado depósito Beim Füllen	3	1	3	
Lavoro Spraying Travail Trabajo Beim Spritzen	3	1	3	
Sotto battente Gravity feed Pompe en charge Alimentación por calda Bei Zulauft	1	3	1	

				
70 MAX	18.5 MAX	350 RPM	550 RPM	50 BAR MAX
19.2 kg	0.830 HP	10 KW	7.4 HP	10 KW
7.4 KW	10 KW	0.830 HP	19.2 kg	7.25 PSI MAX

**DATI CARATTERISTICI**  
PUMP DATA  
DONNÉES CARACTÉRISTIQUES  
DATOS CARACTERÍSTICOS  
TECHNISCHE DATEN

10	7.4
----	-----





# POMPA PUMP POMPE PUMPE BOMBA M73



**imovilli pompe**

COMANDO C6 - VERSIONE COMANDO A DISTANZA

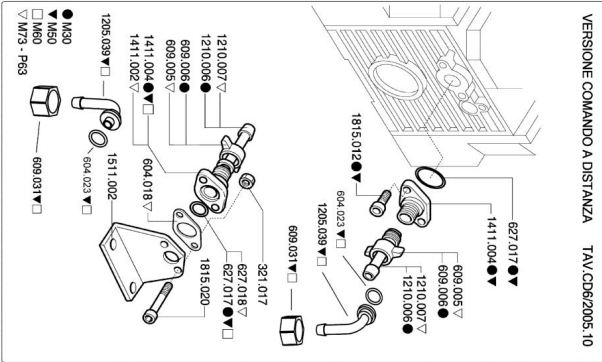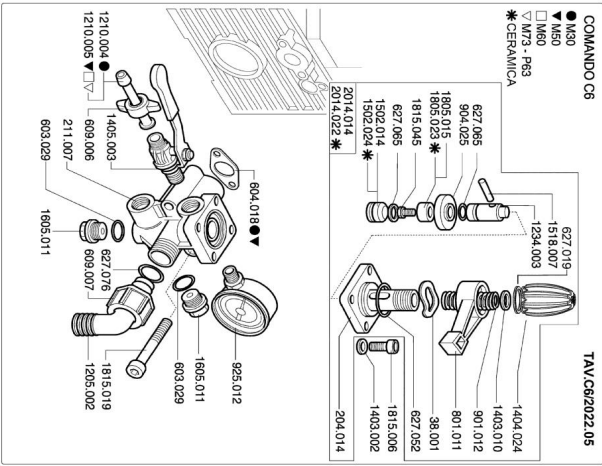

CODICE	DESCRIZIONE	N° PEZZI
38.001	Manometro glic. 0 - 50	1
204.014	Avvolto al Ø 26,5 x 17,0 x 4	1
211.007	Corpo valvola regolazione	1
314.001	Capo gruppo comando (M 73 - P 63)	1
603.028	Guam. Ø 22 x 16,5 x 2	2
609.006	Guarn. Ø 12" OT M80	2
609.007	Guarn. Ø 12" OT M73 - P 63	2
609.007	Guarn. Ø 3/4" RS	2
627.018	Guam. CR 3100	1
627.056	Guam. CR 3438	1
627.065	Guam. CR 3408	1
627.065	Guam. CR 3438	1
801.011	Manometro glic. 0 - 50	1
904.025	Membrana valvola regolazione desmopari	1
925.012	Portagomma curvo Ø 18 RS	1
1206.002	Portagomma curvo Ø 18 RS	1
1210.005	Portagomma dirito Ø 10 OT M 50-M 60	2
1234.003	Portagomma dirito Ø 10 OT M 50-M 60	2
1403.002	Rondella piana Ø 6 UNI 6592	4
1403.010	Rondella file Ø 8 x 17 UNI 6592	4
1404.024	Regolatore pressione	2
1405.004	Regolatore pressione	2
1502.014	Sete valvola regolazione in ceramica	1
1518.007	Sete valvola regolazione in ceramica	1
1805.011	Rapp. TCEI Ø 3/8" AL	2
1805.014	Rapp. TCEI Ø 3/8" AL	2
1805.023	Valvola regolazione in ceramica	1
1815.006	Vite TCEI M8 x 22 - 8.8 UNI 5931	4
1815.019	Vite TCEI M8 x 60 - 8.8 UNI 5931	2
1815.045	Vite TCEI M8 x 12 lux UNI 5931	1
2014.014	Gruppo valvola regolazione in ceramica	1
2014.022	Kit pronto intervento	1
2101.005	Kit pronto intervento	1

COMANDO C 6 TAV. C 6/2022.05

CODICE	DESCRIZIONE	N° PEZZI
321.017	Dado file Ø 8 basso UNI 6590	2
604.018	Guam. gruppo comando M 73 - P 63	2
604.023	Guam. Ø 12,5 x 18,5 x 2	2
609.005	Guarn. Ø 3/4" OT M73 - P 63	2
609.006	Guarn. Ø 12" OT M80	2
627.017	Guam. CR 3075	1
627.018	Guam. CR 3081	1
1206.039	Portagomma curvo Ø 13 OT M 50 - M60	2
1210.007	Portagomma dirito Ø 12 OT M 30 - P63	2
1411.004	Portagomma dirito Ø 12" M 30 - M 60	2
1411.004	Raccordo a file Ø 12" M 30 - M 50 - M 60	1
1511.002	Staffa supporto comando	1
1815.012	Vite TCEI M8 x 22 - 8.8 UNI 5931	2
1815.019	Vite TCEI M8 x 65 - 8.8 UNI 5931	2
2101.003	Kit pronto intervento	1

VERSIONE COMANDO A DISTANZA TAV. CD 6/2005.10



**imovilli pompe**

POMPE A MEDIA E ALTA PRESSIONE PER USO AGRICOLO E INDUSTRIALE  
www.imovillipompe.it E-mail: info@imovillipompe.it

Via Masaccio, 1 – Z.I. Mancasale  
42100 Reggio Emilia - Italia  
Telefono +39 0522 516595–516593  
Telefax +39 0522 514735  
Cap. Soc. € 10.400,00 inter. versato  
M. RE 004734 - R.E.A. 186285/RE  
Cod.Fisc./P.Iva CEE IT01446200352  
Registro A.E.E.: IT0802000002964



## DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE

## DECLARATION OF INCORPORATION

(Allegato II, parte 1, sezione B della Direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni)  
(Annex II, part 1, section B of the Directive 2006/42/CE and subsequent modifications)

**Il Fabbricante**

**The Manufacturer**

**IMOVILLI POMPE srl Via Masaccio, 1 42124 Reggio Emilia , Italy**

Autorizzato a costituire la relativa documentazione tecnica custodita presso la propria sede, dichiara,  
sotto la propria responsabilità che, la quasi-macchina:

*Authorized to compile the relevant technical documentation, available at its legal offices,  
declares, under its own responsibility that, the partly completed machinery identified as:*

**Pompa volumetrica alternativa del tipo Pistone-Membrana e Pistone tuffante Serie:  
Volumetric Pump of the Diaphragm-piston type and Plunger-piston type Series:**

**M20, M25, M29, M30, M35, M50, M60, M73, M83, M104S, M114, M135S, M155, IPA130, IPA150,  
IPA170, IPA190, IPG123, IPG143, IPG164, IPG194, IPG 123 HP, IPG 143 HP, IPB130, IPB150, IPB170  
IPB190, D82, D93, D113, D123, D133, D163, D174, D194, D203, D243, D245S, D274, D294, D335,  
D375, D406, D466, DB274, DB406, DB548, PM12, PM22, PM33, P63, P73, P93, P123, P153, P186,  
P246, P306, HP123, MP63, MP123, MP246, IM312, Hobby, Mini, Pro25/30**

Identificata con numero di serie progressivo a partire da:  
*with progressive serial number starting from:*

**XXXXX IP XX**

Rispetta I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell'Allegato I  
*Conforms to the essential Health and safety requirements of Annex I*

E che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità alla parte B dell'allegato VII della  
Dichiarazione; tale documentazione, o parti di essa, sarà trasmessa per posta o per via elettronica, in risposta ad una  
richiesta motivata delle autorità nazionali competenti.

*And the relevant technical documentation is compiled in accordance with annex VII(B) of the Directive; we undertake to  
transmit, by post or e-mail, in response to a reasoned request by the appropriate national authorities, relevant  
information on the partly completed machinery identified above.*

Per la verifica delle conformità sono state consultate le seguenti norme armonizzate  
*The following EHSRs have been complied with*

**UNI EN 809 (2009)**

Questa quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non sia  
stata dichiarata in conformità, se del caso, con la Direttiva Macchine 2006/42/CE e successive modificazioni  
*This machinery is incomplete and must not be put into service until the machinery into which it is to be incorporated has  
been declared in conformity with the provisions of the Machinery Directive 2006/42/CE and subsequent modifications*

Reggio Emilia, 01.05.2022

**Carla Imovilli, Presidente / President**